

## 内管工事標準モデル見積もり例


### 見積条件

新築の戸建木造住宅として以下の機器を設置予定とします(設置ガスマーテー4号)


①24号ふろ給湯器【ガス消費量(ガス流量)⇒ 給湯3.71m<sup>3</sup>/h、風呂0.92m<sup>3</sup>/h】

②ビルトインコンロ【ガス消費量(ガス流量)⇒ バーナA 0.35m<sup>3</sup>/h、バーナB 0.35m<sup>3</sup>/h】

### 標準モデル内管工事平面図

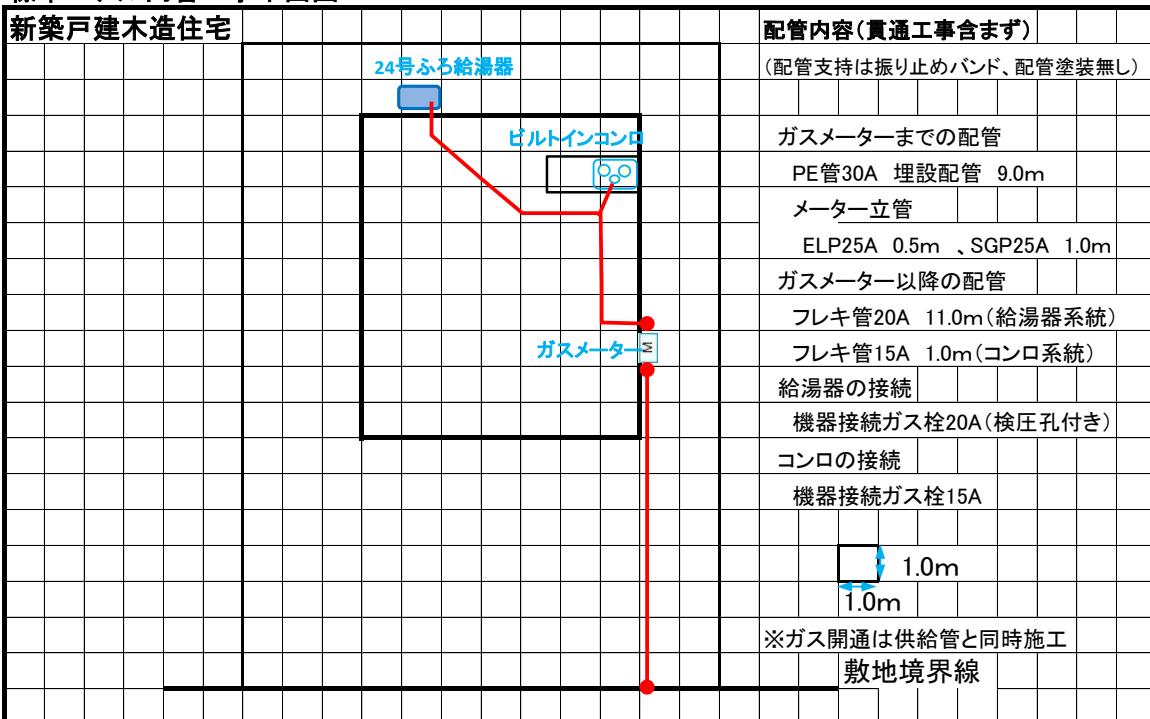

### アイソメ図(配管立体図)

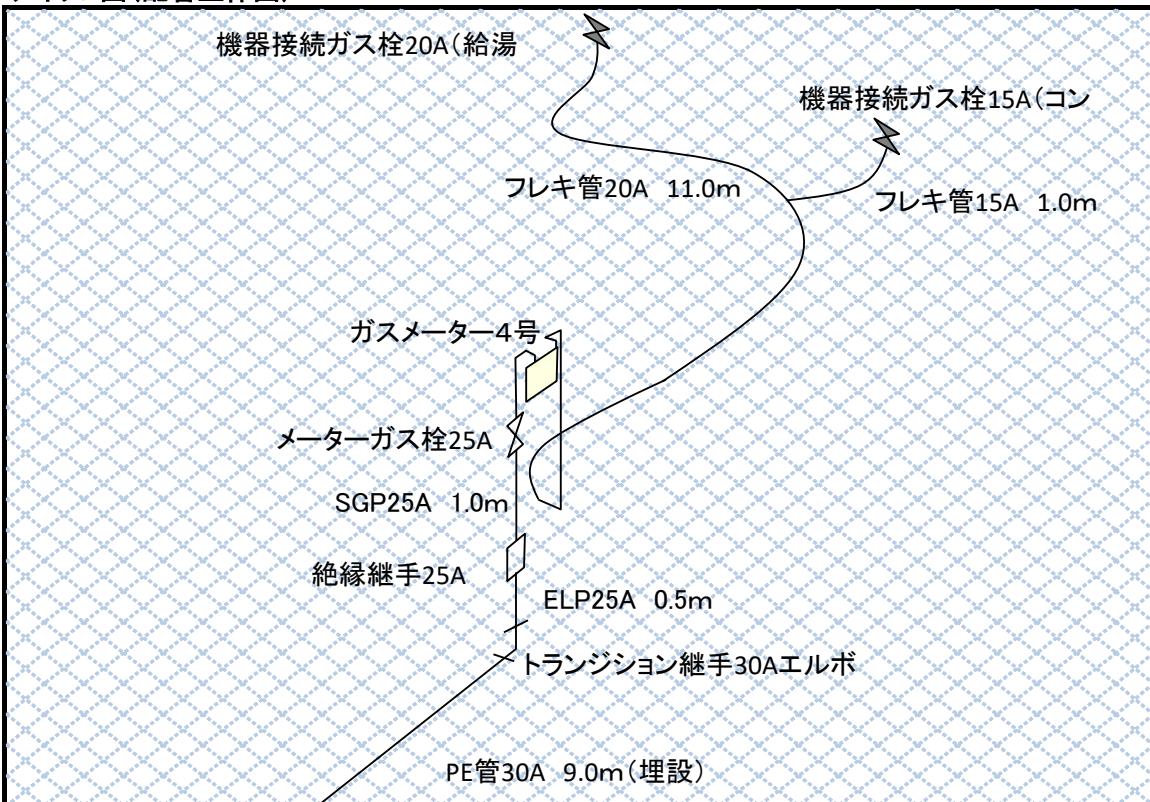

工事見積書No. ##-###-#

##-####-#

工事受付No. ##-###

## 住所

## 標準モデル見積例

お客様No.

## 見積者

住所 福知山市字奥野部 6-8  
福知山都市ガス株式会社

氏名

印

## ガス内管工事設計見積書

## 1. ガスメーター号数決定表

使用ガス機器	消費ガス量
給湯器	3.71m <sup>3</sup> /h
追い炊き	0.92m <sup>3</sup> /h
ビルトインコンロ	0.70m <sup>3</sup> /h
機器合計	5.33m <sup>3</sup> /h
同時使用	3.73m <sup>3</sup> /h
メーター号数	4号

## 2. 内管工事費用見積書

見積有効 見積日から 3ヶ月以内

### 3. 見積り除外項目

以下の項目につきましては、御見積には含まれておりません。

壁貫通、貫通箇所復旧、配管塗装

※供給管工事と別施工の場合は

別途、先行内管先継連絡費用が必要

## 見積金額合計

### 精算金額合計

¥166 100 税込

## 税込

◆添付書類…既設配管図(増変時)・平面図(計画)・アイソメ図(計画)・圧力損失計算書・メーター号数計算書・その他関係書類